


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ LT 80, LT 100 DO PAŽENÉ RÝHY MĚŘ 1:20

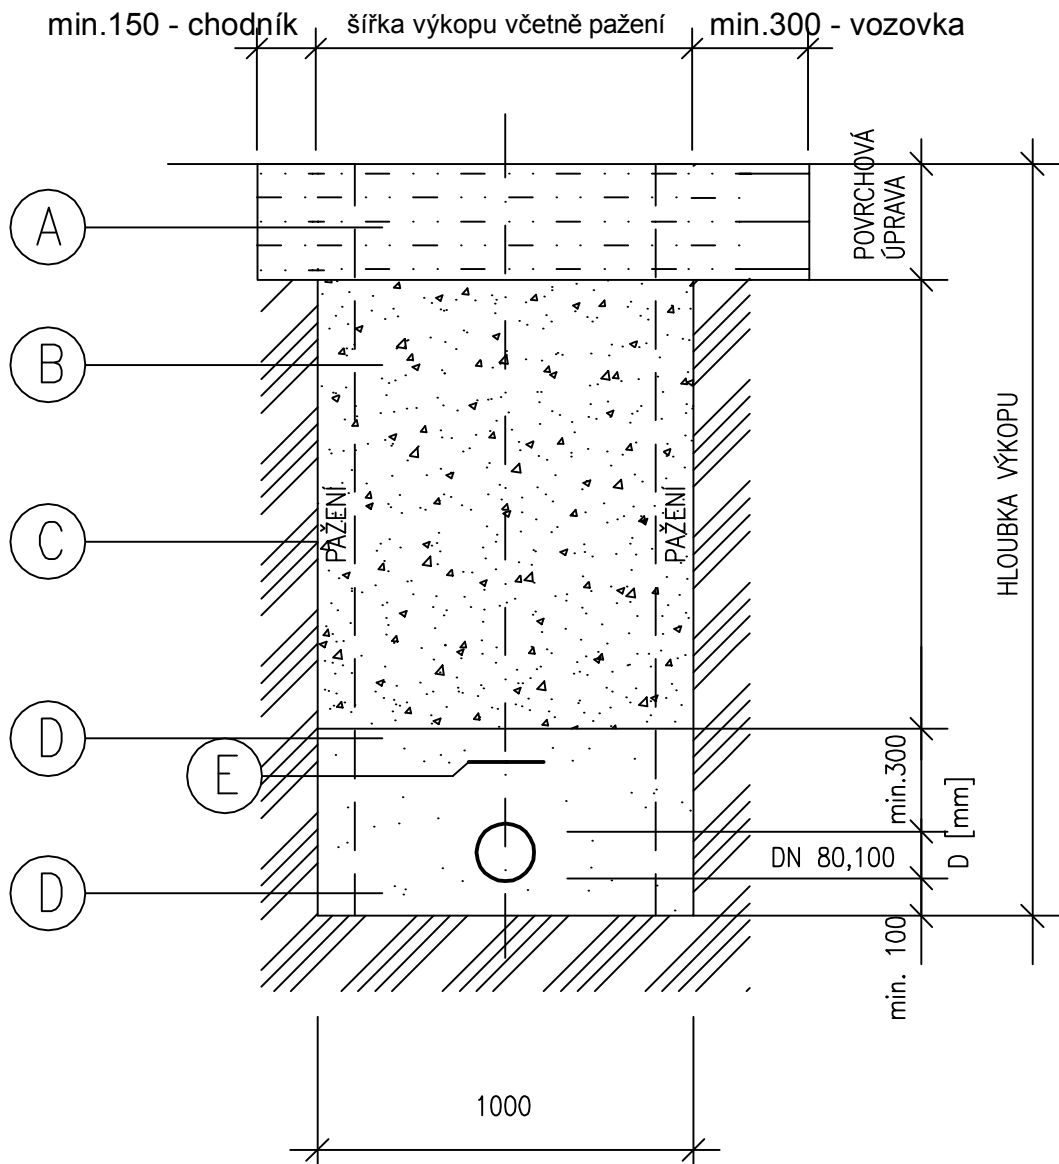

- A POVRCH BUDE UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU
NEBO UPRAVEN PODLE PROJEKTU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- B VÝKOPOVÝ MATERIÁL STROJOVĚ UPĚCHOVANÝ PO VRSTVÁCH 200 mm
MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ČSN 721005, RELATIVNÍ ULEHLOST $I_D = 0,9$
- C TYP PAŽENÍ BUDE STANOVEN
PODLE SKUTEČNÝCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK
- D RUČNĚ PĚCHOVANÝ MATERIÁL BEZ KAMENŮ
PISEK A ŠTĚRKODRŤ SE ZRNY DO VELIKOSTI 16 mm
- E IDENTIFIKAČNÍ UMĚLÁ PÁSKA š.200 mm

POZNÁMKA

DALŠÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY ULOŽENÍ A ZACHÁZENÍ
S TRUBNÍM MATERIÁLEM UPŘESŇUJE VÝROBCE